
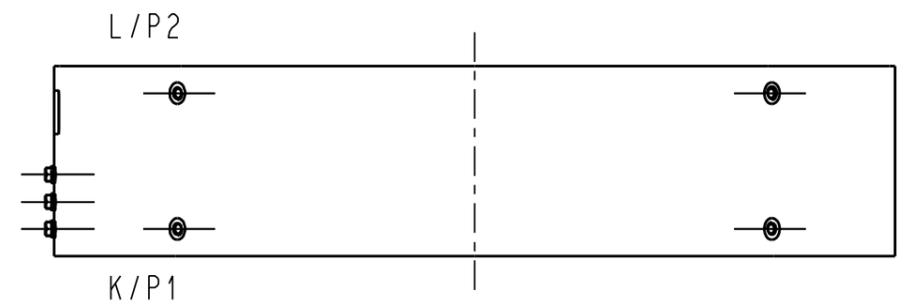
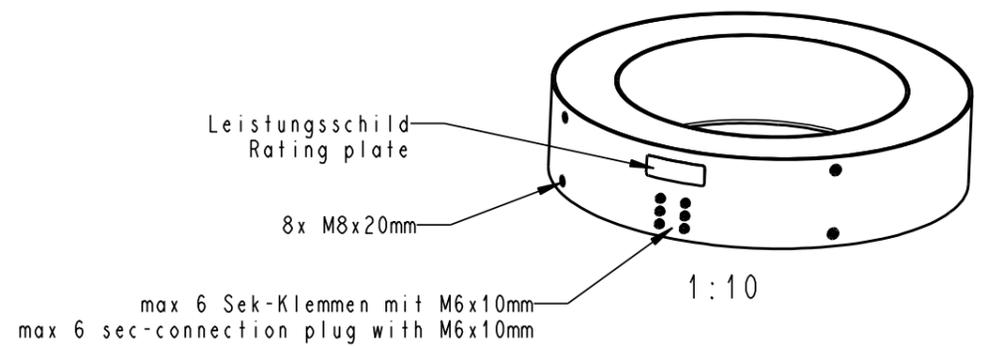
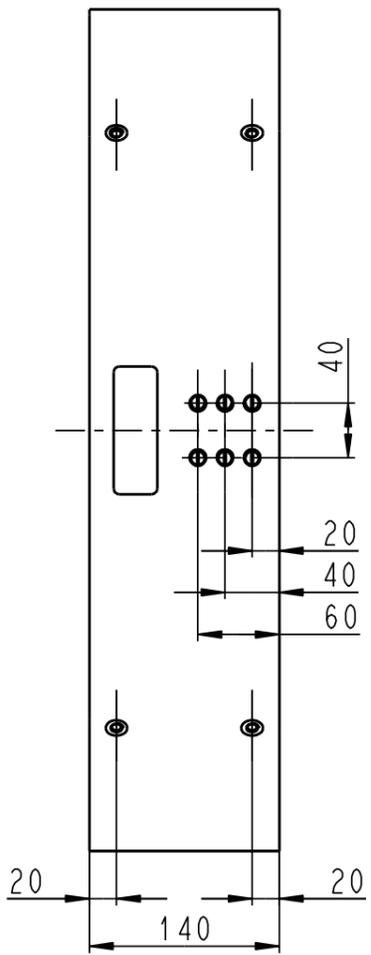


"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mit-
 teilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall
 der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterrechte vorbehalten."

JW797_38 (A3)

NAME:KOSTELND_OBJECT:JW797_38 DATE:28-May-13 10:26:56

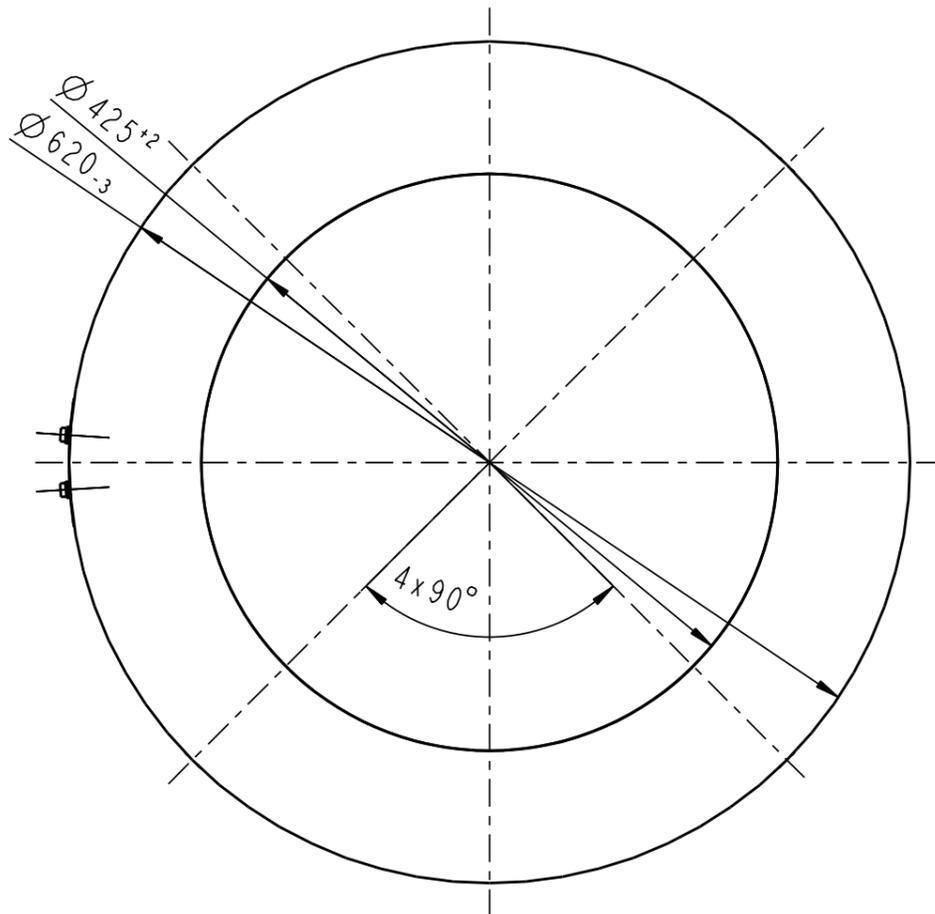

Alle Maße in mm. Bei hohen Strömen in offener Verschierung muss mit
 Signalverzerrungen durch Fremdfelder gerechnet werden. Zelisko
 Generatorwandler GAR3 sind standardmäßig mit einer Ausgleichwicklung
 ausgerüstet, die den Einfluss von Fremdfeldern bei bei Abständen der
 Fremdschiene zum Wandler > 1m bis zu 120% des Nennstroms
 weitgehend kompensiert.

All sizes in mm. When the current transformer is placed over a open
 power bus with high currents, signal distortions caused by external
 magnetic fields have to be considered. ZELISKO current transformers GAR3
 are normally equipped with a compensating winding which compensates
 an influence of these external magnetic fields for rated current
 up to 120% when distance between external power bus and CT > 1m.

Nennspannung:
 Bei einem Abstand des Stromwandlers zum Primärleiter von
 >70mm umlaufend, maximal 12kV
 >80mm umlaufend, maximal 24kV
 >120mm umlaufend, maximal 36kV

Nominal voltage:
 When distance between current transformer and primary conductor
 >70mm around, max 12kV
 >80mm around, max 24kV
 >120mm around, max 36kV

Isolationsniveau/Insulation level:
 EN/ISO 60044-1 - 0,72/3kV

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------|--|--|--|
| Verwendbar für: | | Ausgabe | | Datum | |
| Allg.-Toleranzen ISO2768-cK | | Maßstab 1:5 | | Gewicht 0.000 kg | |
| Oberflächen DIN ISO 1302 | | hergestellt aus | | | |
| Datum | | Name | | STROMWANDLER CURRENT TRANSFORMER GAR3 | |
| Bearb. 12.11.01 | | PFABIGAN | | | |
| Gepr. 12.11.01 | | DEKIC | | | |
| Norm. | | | | | |
| VIE-R/ZEL | | Pro/ENGINEER | | JW797/38 | |
| Zust | | Änderung | | | |
| Datum | | Name | | Ers.f. : | |
| Datum | | Name | | Ers.d. : | |



Blatt
 1
 DE 1 Bl.